Profil podłużny odc. ciśnieniowego

Skala 1:100/1000

P.p.=170,00

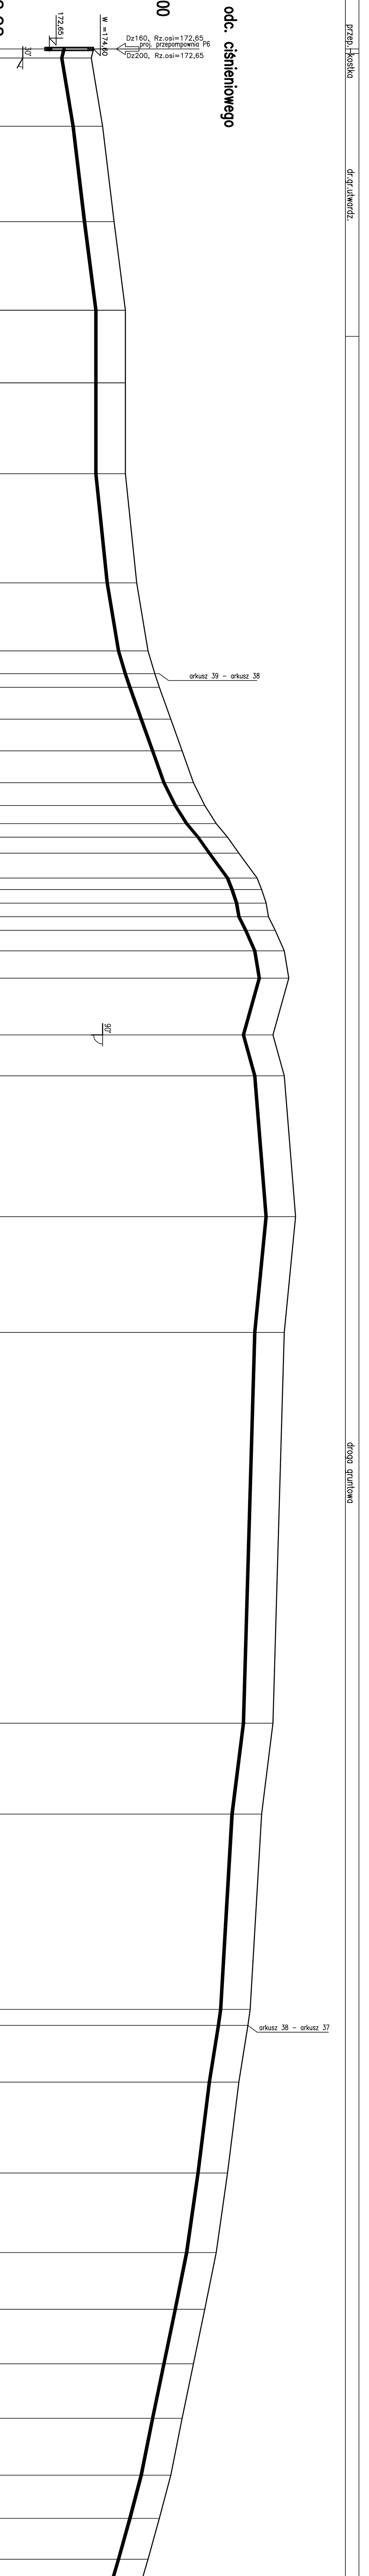

Hektometr i odległości	Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Proj. spadek rurociągu, odległość	Długość odcinka	Zagłębienie osi od terenu istn.	Rzędna osi proj. rurociągu	Rzędna istniejącego terenu
0 0,00	PE75, PE80 (PN10)			1,30	173,30	174,60
4,00		i=25,0 ‰ L=4,0	4,00			
34,00		i=16,7 ‰ L=30,00	30,00	1,30	173,70	175,00
76,00		i=11,9 ‰ L=42,00	42,00	1,30	174,20	175,50
1 15,00		i=12,8 ‰ L=39,00	39,00	1,30	174,70	176,00
26,50						
47,00		i=0,0 ‰ L=72,00	32,00	1,30	174,70	176,00
87,00			40,00	1,30	174,70	176,00
2 35,00		i=10,4 ‰ L=48,00	48,00	1,30	175,20	176,50
65,00		i=16,7 ‰ L=30,00	30,00	1,30	175,70	177,00
75,00		i=30,0 ‰ L=10,0	10,00	1,30	176,00	177,30
81,00		i=33,3 ‰ L=6,0	6,0	1,30	176,20	177,50
95,00		i=35,7 ‰ L=42,00	14,00	1,30	176,70	178,00
3 9,00			14,00	1,30	177,20	178,50
23,00			14,00	1,30	177,70	179,00
33,00		i=50,0 ‰ L=10,00	10,00	1,30	178,20	179,50
41,00		i=62,5 ‰ L=8,0	8,0	1,30	178,70	180,00
47,00		i=83,3 ‰ L=6,0	6,0	1,30	179,20	180,50
54,00		i=71,4 ‰ L=7,0	7,0	1,30	179,70	181,00
65,00		i=72,7 ‰ L=11,0	11,00	1,30	180,50	181,80
70,00		i=40,0 ‰ L=5,0	5,0	1,30	180,70	182,00
76,00		i=33,3 ‰ L=6,0	6,0	1,30	180,90	182,20
82,00		i=16,7 ‰ L=6,0	6,0	1,30	181,00	182,30
88,00		i=50,0 ‰ L=6,0	6,0	1,30	181,30	182,60
97,00		i=44,4 ‰ L=9,0	9,00	1,30	181,70	183,00
4 9,00		i=16,7 ‰ L=12,0	12,00	1,30	181,90	183,20
34,00		i=28,0 ‰ L=25,00	25,00	1,30	181,20	182,50
52,00		i=27,8 ‰ L=18,0	18,00	1,30	181,70	183,00
5 14,00		i=8,1 ‰ L=62,00	62,00	1,30	182,20	183,50
65,00		i=9,8 ‰ L=51,00	51,00	1,30	181,70	183,00
6 7 37,00		i=2,9 ‰ L=172,00	172,00	1,30	181,20	182,50
77,00		i=12,5 ‰ L=40,00	40,00	1,30	180,70	182,00
8 63,00		i=5,8 ‰ L=86,00	86,00	1,30	180,20	181,50
70,00		i=14,3 ‰ L=7,0	7,00	1,30	180,10	181,40
95,00		i=16,0 ‰ L=25,00	25,00	1,30	179,70	181,00
9 35,00		i=12,5 ‰ L=40,00	40,00	1,30	179,20	180,50
70,00		i=14,3 ‰ L=35,00	35,00	1,30	178,70	180,00
95,00		i=20,0 ‰ L=25,00	25,00	1,30	178,20	179,50
10 19,00		L=48,00	24,00	1,30	177,70	179,00
43,00		i=20,8 ‰	24,00	1,30	177,20	178,50
68,00		i=20,0 ‰ L=25,0	25,00	1,30	176,70	178,00
87,00		i=26,3 ‰ L=19,0	19,00	1,30	176,20	177,50
11 5,00		i=27,8 ‰ L=18,0	18,00	1,30	175,70	177,00
22,00		i=29,4 ‰ L=17,0	17,00	1,30	175,20	176,50
27,00		i=20,0 ‰ L=5,0	5,0	1,30	175,10	176,40

Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów

Adres: Nowodwór (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY odc. ciśnieniowego P6 - S145

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 02.2011 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: