Profil podłużny

Skala 1:100/1000

P.p.=152,00 (S37 – S113); P.p.=157,00 (S114 – 123.1)

Studzienka	Hektometr i odległości	Proj. średnica nominalna, materiał	Zagłębienie dna od terenu istn.	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Rzędna dna proj. kanału	Rzędna istniejącego terenu
S37	0 / 6,00	DN200, PVC-U"S"	2,95			156,55	159,50
				59,00	L=116,00, i=4,9 ‰		
S101	59,00		2,16			156,84	159,00
				57,00			
	1 / 1,00		1,95			157,05	
S102	16,00		1,88			157,12	159,00
				45,50 (33,00)	L=45,50, i=5,1 ‰		
	49,00		1,86 / 1,21 / 1,86			157,29	159,14 / 158,50 / 159,15
				(12,50)			
S103	61,50		1,85			157,35	159,20
				46,50	L=46,50, i=4,9 ‰		
S104	2 / 8,00		1,92 / 1,71			157,58 / 157,79	159,50
				55,50	L=55,50, i=5,0 ‰		
S107	63,50		1,83			158,07	159,90
				42,50	L=42,50, i=4,9 ‰		
S108	3 / 6,00		2,32 / 1,60			158,28 / 159,00	160,60
				60,00	L=60,00, i=16,7 ‰		
S113	66,00		1,50			160,00	161,50
	4			60,00	L=60,00, i=18,3 ‰		
S114	26,00		1,50			161,10	162,60
				59,00	L=59,00, i=18,6 ‰		
S115	85,00		1,50			162,20	163,70
	5			58,00	L=58,00, i=13,8 ‰		
S116	43,00		1,70			163,00	164,70
				16,00	L=16,0, i=21,9 ‰		
S117	59,00		1,65			163,35	165,00
				44,00	L=44,00, i=14,8 ‰		
S118	6 / 3,00		1,50			164,00	165,50
				43,50	L=43,50, i=23,0 ‰		
S119	46,50		1,50			165,00	166,50
	52,00						
	65,00			34,50	L=34,50, i=29,0 ‰		
S120	81,00		1,50			166,00	167,50
	7 / 1,00			25,50	L=25,50, i=9,8 ‰		
S121	6,50		2,00			166,25	168,25
				29,50	L=29,50, i=6,4 ‰		
S122	36,00		2,76			166,44	169,20
				9,50 (5,50 / 4,00)	L=9,5, i=5,3 ‰		
S123	45,50		2,71 / 1,60			166,49 / 167,60	169,20
		DN160 PVC-U"S"		22,50	L=22,50, i=17,8 ‰		
123.1.	68,00		1,30			168,00	169,30

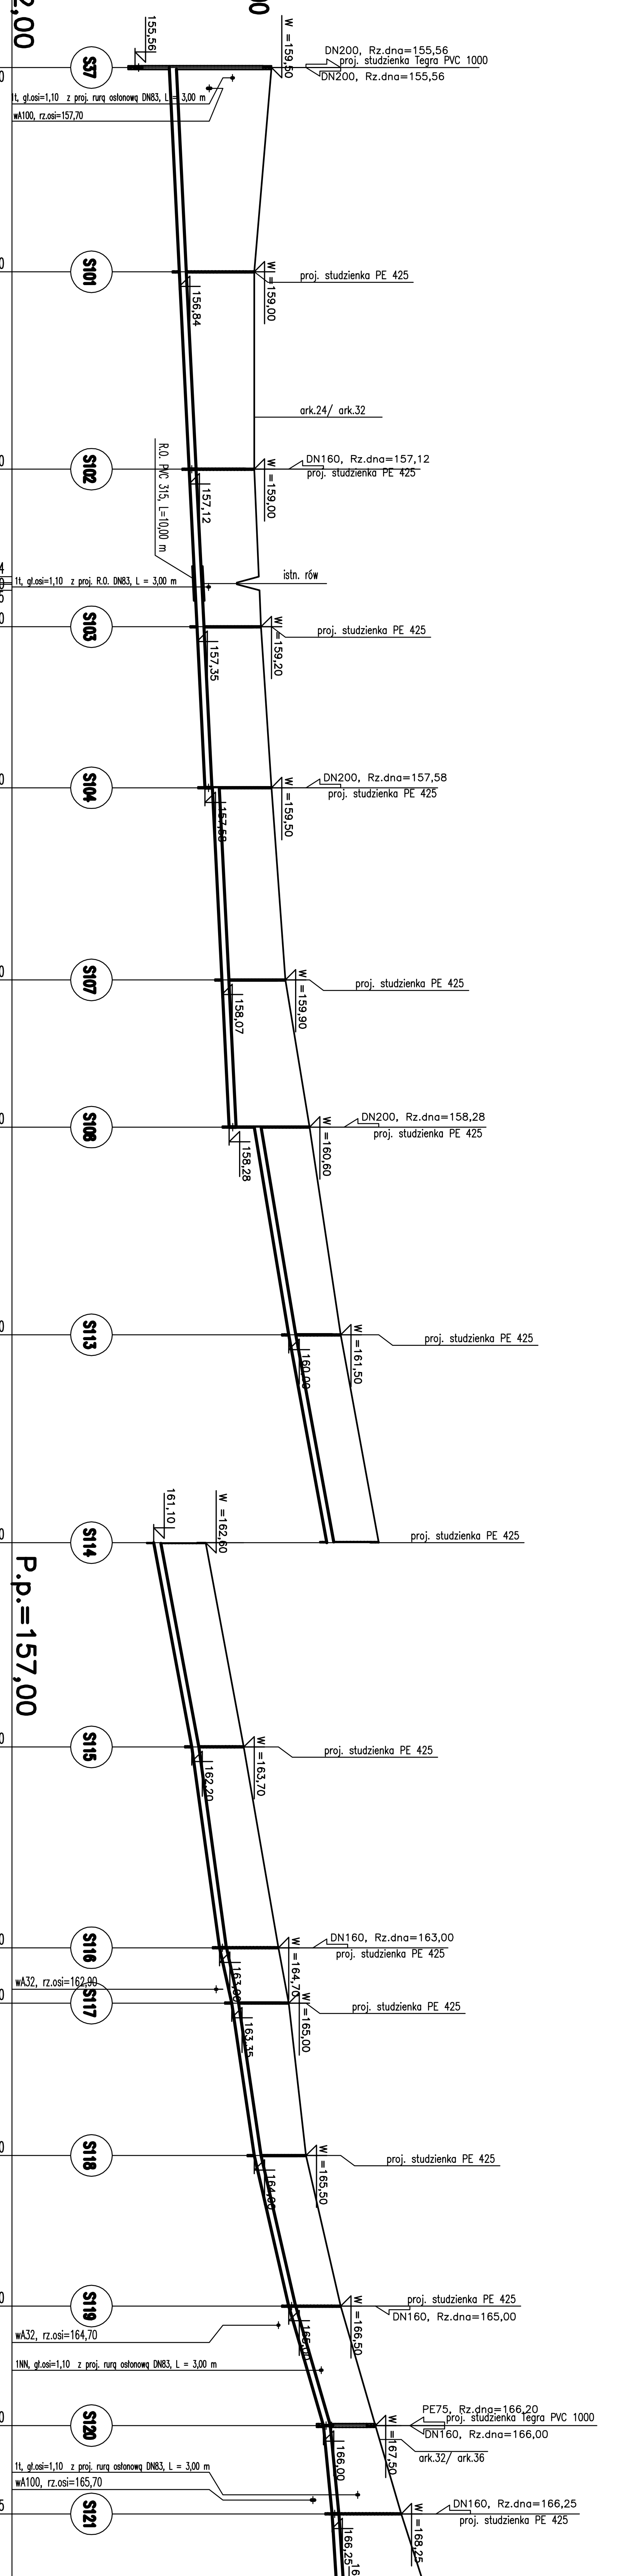

Obiekt:	Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów
Adres:	Nowodwór (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY S37 - S123

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 02.2011 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: