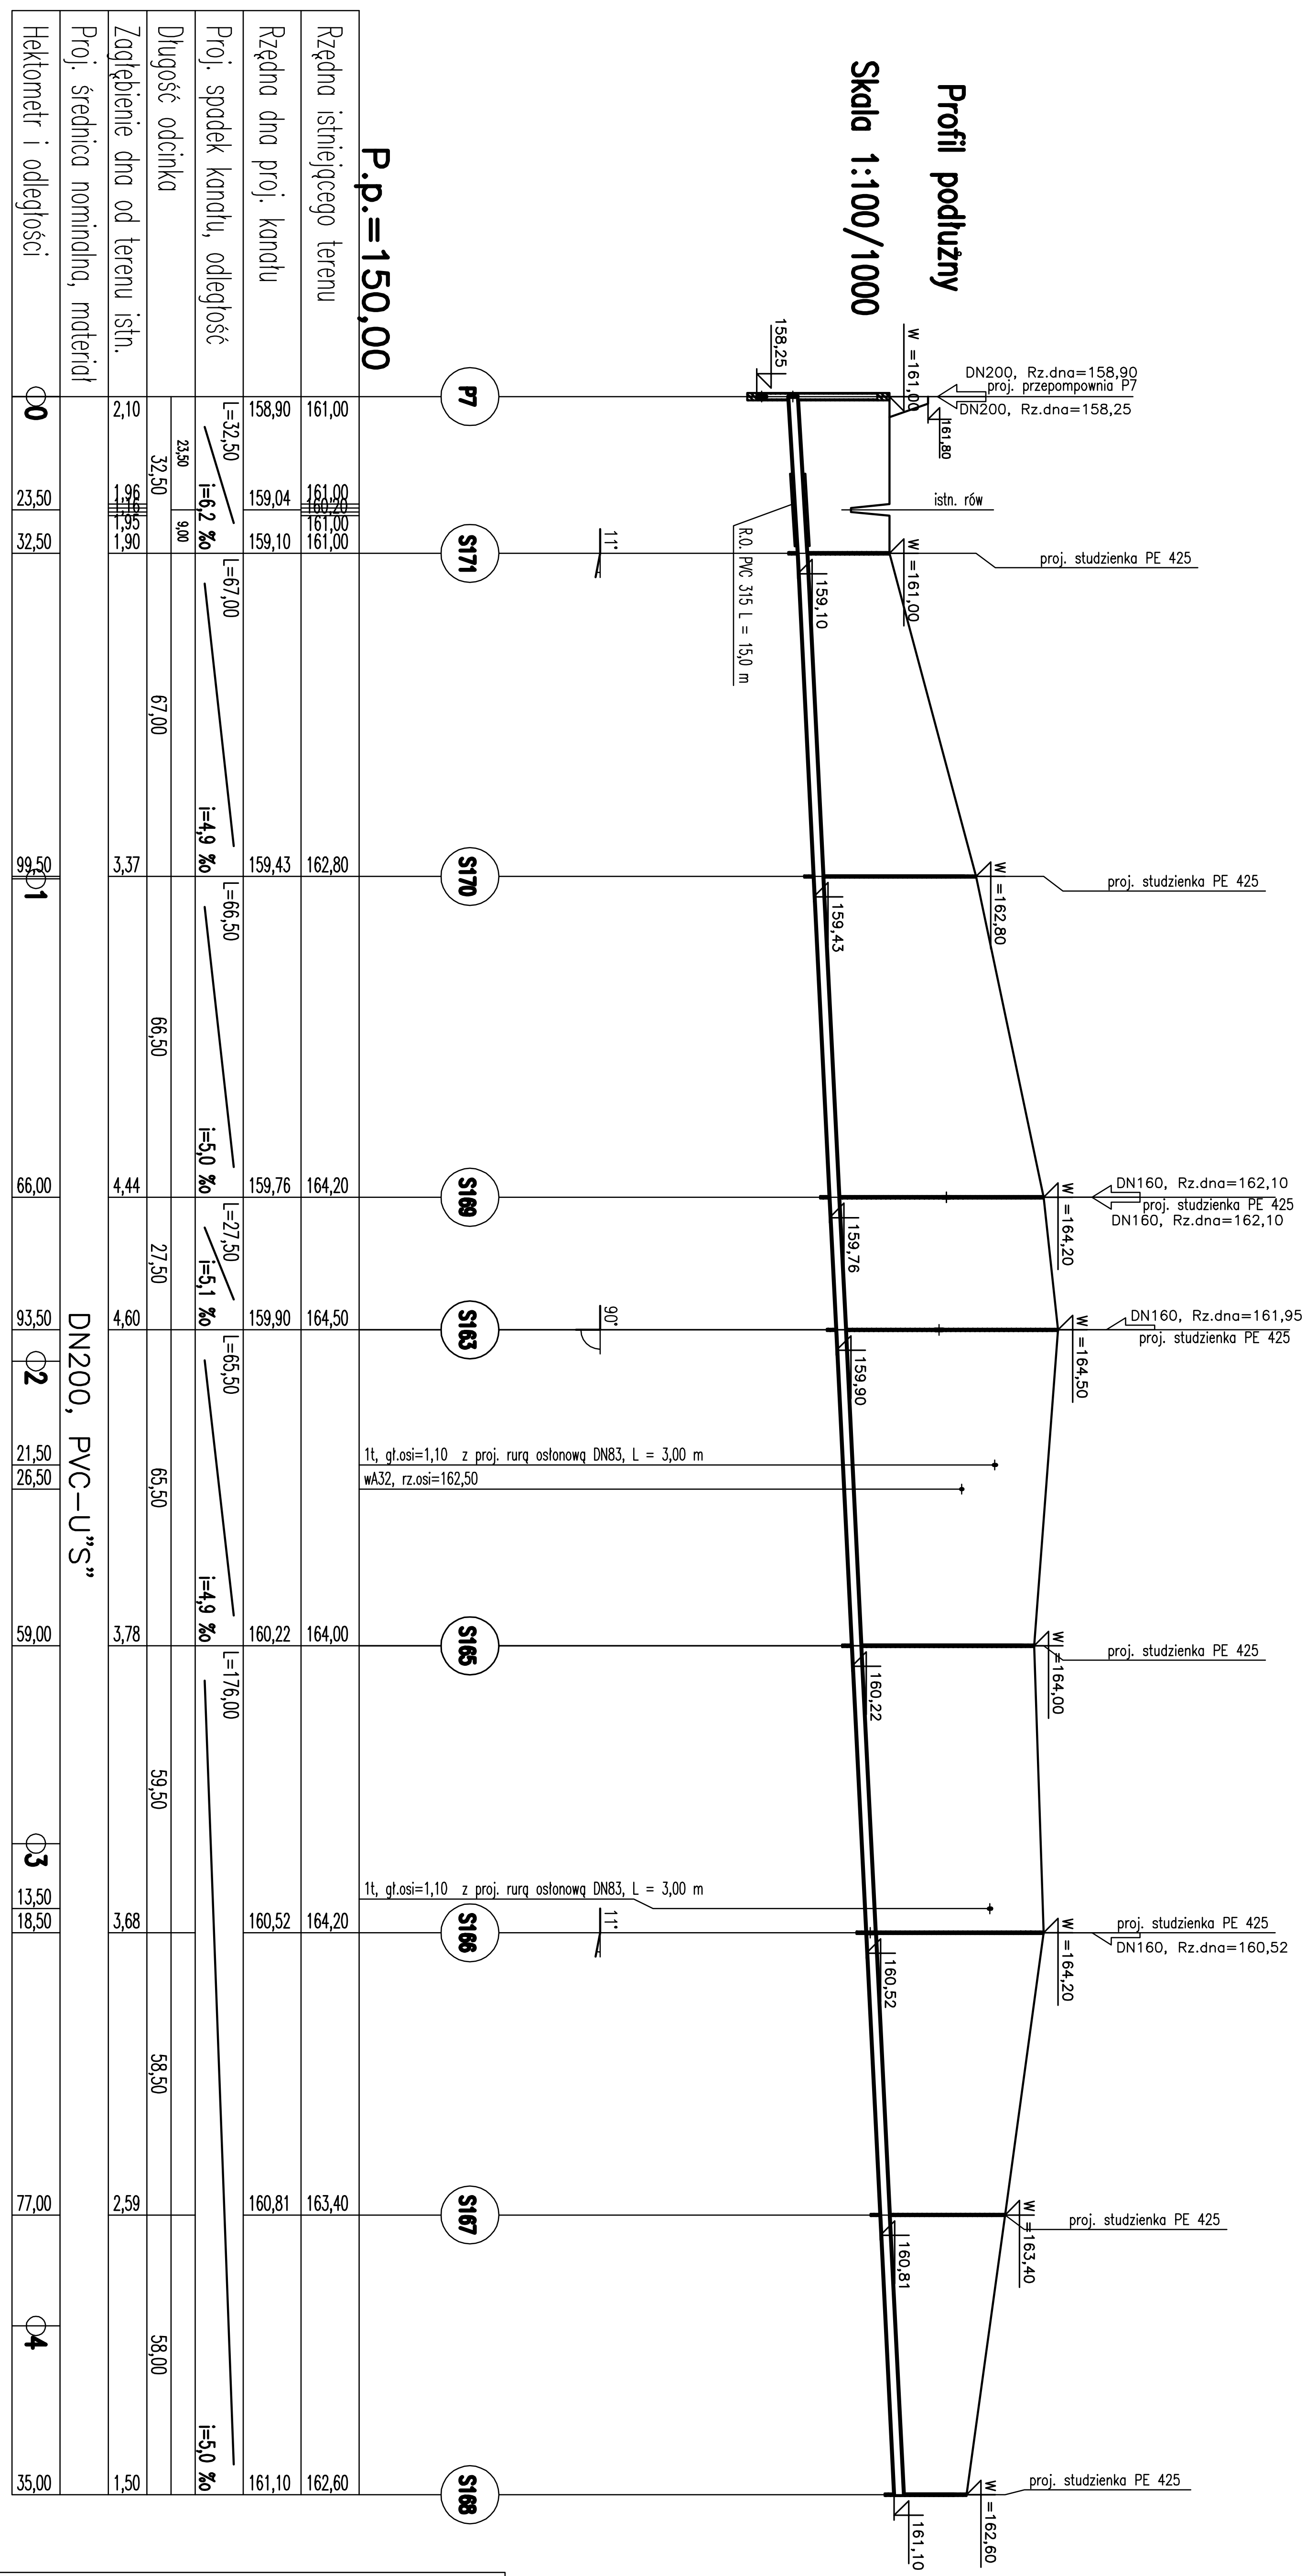

Hektometr i odległości	Proj. średnica nominalna, materiał	Zagłębienie dna od terenu istn.	Długość odcinka	Proj. spadek kanału, odległość	Rzędna dna proj. kanału	Rzędna istniejącego terenu
0	DN200, PVC-U"S"	2,10	32,50 (23,50; 9,00)	L=32,50 i=6,2 ‰	158,90	161,00
23,50		1,96 / 1,16 / 1,95			159,04	161,00 / 160,20 / 161,00
32,50		1,90	67,00	L=67,00 i=4,9 ‰	159,10	161,00
99,50 (1)		3,37	66,50	L=66,50 i=5,0 ‰	159,43	162,80
66,00		4,44	27,50	L=27,50 i=5,1 ‰	159,76	164,20
93,50 (2)		4,60	65,50	L=65,50 i=4,9 ‰	159,90	164,50
21,50						
26,50						
59,00 (3)		3,78	59,50	L=176,00	160,22	164,00
13,50						
18,50		3,68	58,50		160,52	164,20
77,00 (4)		2,59	58,00		160,81	163,40
35,00		1,50		i=5,0 ‰	161,10	162,60

Obiekt: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla m. Majdan Kozłow. - Annobór - Annobór Kol. - Łucka Kol. - Nowodwór Piaski - Nowodwór gm. Lubartów

Adres: Nowodwór (II etap), 21-100 Lubartów

PROFIL PODŁUŻNY P7 - S168

SKALA 1 : 100/1000 DATA: 02.2011 r. RYS. nr

Projektował: Sprawdził: